


ダクト型 温度・露点変換器 TAD65

(TAD65-0906-1)

型番構成および価格表

TAD65 シリーズの型番は露点計測精度、センサプローブ長、露点温度と気体温度の出力(*), オプションを示す記号から構成されています。(* 露点温度と気体温度の計測レンジは同一となります)

型番構成

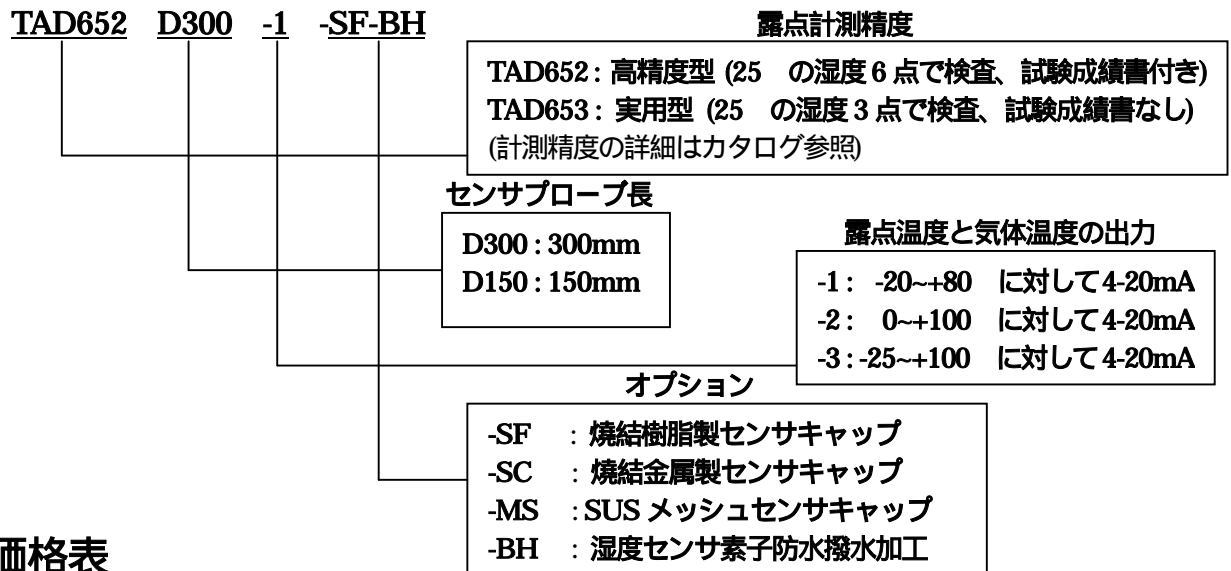

価格表

型式	価格(円)	オプション等	価格(円)
TAD652D300	87,000	湿度センサ素子防水撥水加工	*1 5,000
TAD652D150	85,000	焼結樹脂フィルターセンサキャップ	*2 3,000
TAD653D300	75,000	焼結金属フィルターセンサキャップ	*2 3,000
TAD653D150	73,000	SUS メッシュセンサキャップ	*3 4,000
		直流電源	*4 4,000
		取付用フランジ	5,200
		交換用湿度センサ素子 TI-A	5,000
		トレーサビリティ証明取得一式	20,000
		再校正(6 点検査の場合)	*5 30,000
		湿度センサ素子交換および調整、検査	*6 35,000

- *1 結露の発生が予測される環境下での長期安定性を高めます。
- *2 粉塵、オイルミスト等の飛来が予測される環境下での長期安定性を高めます。
- *3 霧、湯気の発生が予測される場合に適します。
- *4 TAD65 の駆動電源に AC100V を利用する場合に使用します。(R10A-24 COSEL 社製等)
- *5 国家標準へのトレーサビリティを有する弊社基準器の出力と現在ご使用中の変換器の出力との関係を求めます。(湿度 3 点での校正の場合は、20,000 円)
- *6 湿度センサを交換し、6 点検査を行い変換器が仕様を満たすようにします。(湿度 3 点での校正の場合は、25,000 円)

上記価格は消費税別弊社出荷価格です。定価や希望小売価格の設定はありません。
 # 仕様及び価格は予告無く変更することがあります。



〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘 1-9-9 海老水第 2 ビル

TEL:042(490)7377 FAX:042(490)7378

E-mail:humidity@toplas-eng.com URL:http://www.toplas-eng.com/